



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
тел. 346-12-60, 346-12-54

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17,
телефон (34355) 6-37-51.

Предписание N 77/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Знаменская средняя общеобразовательная школа"

во исполнение распоряжения: Главного государственного инспектора г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору № 77 от 14.10.2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», период «20» октября 2020 с 09-00 до 11-00, «10» ноября 2020 с 08-00 до 10-00, «13» ноября 2020 с 13-00 до 14-00 **проведена**

проверка: Государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района, Байкаловского района по пожарному надзору Катаевым Алексеем Андреевичем, территории здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения " Знаменская средняя общеобразовательная школа", расположенного(ых) **по адресу:** Свердловская область, Ирбитский район, с. Знаменское, ул. Свердлова, 6 **совместно** с директором МОУ «Знаменская СОШ» Поповой Ольгой Константиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы				
1	Помещение склада на втором этаже здания не отделено противопожарной преградой	(Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст., 88; СП 4.13130.2013 п.5.6.4)	01.06.2021	
2	Проверяемым лицом не обеспечено исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей.	(Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п.37(1))	01.06.2021	
3	В здании школы отсутствует аварийное освещение	(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4, ст. 4, СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение» п.4.27)	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ирбита,
Ирбитского района и Байкаловского района
по пожарному надзору
Катаев А.А.

"13" ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получило

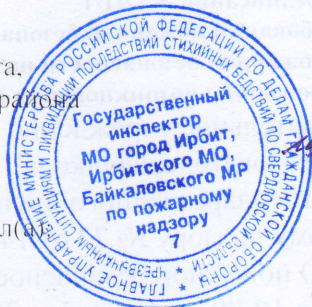

М.Л.П.

директор Давыдов О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"13" 11 2020г.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495) 499-99-99

№	Содержание	Исполнено	Дата
1	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении объектов, указанных в предписании.		
2	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении объектов, указанных в предписании.		
3	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении объектов, указанных в предписании.		